



S=1:500

NO. 1 副发电所

航站楼照明

1

航站楼照明

3

NO. 3 副发电所

航站楼照明

5

NO. 2 副发电所

航站楼照明

2



航站楼照明

4

航站楼照明


6

设计单位：中国民用航空总局航空工业规划设计院		项目名称：北京首都国际机场航站楼照明设计	
设计日期：2000年10月		设计阶段：初步设计	
设计人员：王明、李强、张华、刘伟、陈刚、周敏、吴昊、郑宇、孙伟、赵强		审核人员：王明、李强、张华、刘伟、陈刚、周敏、吴昊、郑宇、孙伟、赵强	
设计单位：中国民用航空总局航空工业规划设计院		项目名称：北京首都国际机场航站楼照明设计	
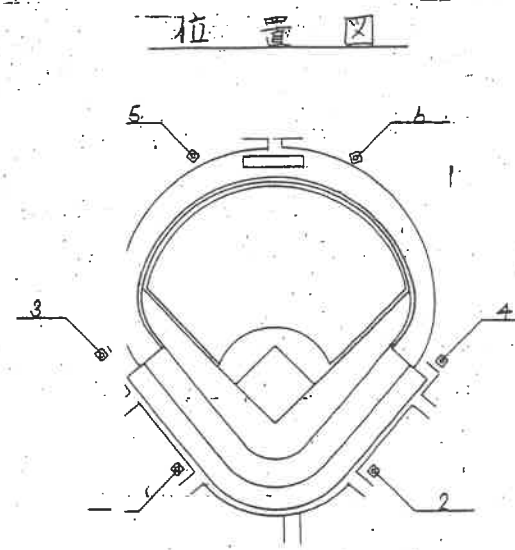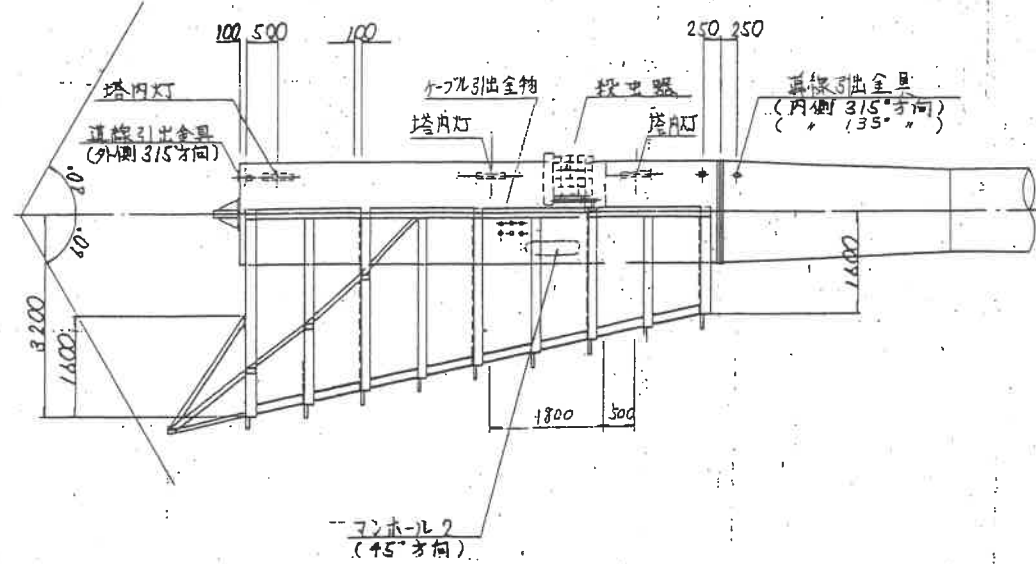
$$\dot{S} = 1/60$$


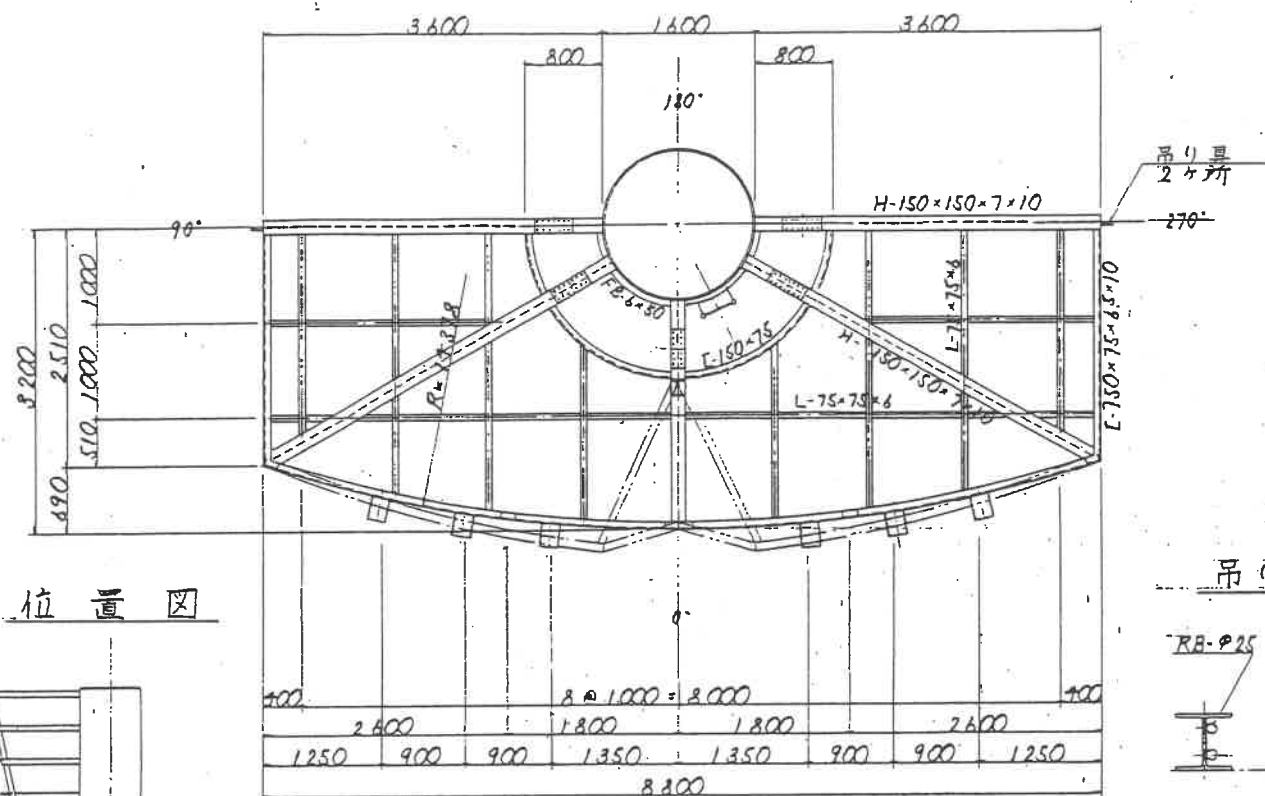
寸法表

铁塔番号	L ₁	L ₂	l ₁	l ₂	l ₊	ΦD
1	36 900	16 700	4 700	9 500	8 700	1 966
2	36 900	16 700	4 700	9 500	8 700	1 966
3	38 000	17 800	5 800	10 600	9 800	1 995
4	38 000	17 800	5 800	10 600	9 800	1 995
5	38 200	18 000	6 000	10 800	10 000	2 000
6	38 200	18 000	6 000	10 800	10 000	2 000

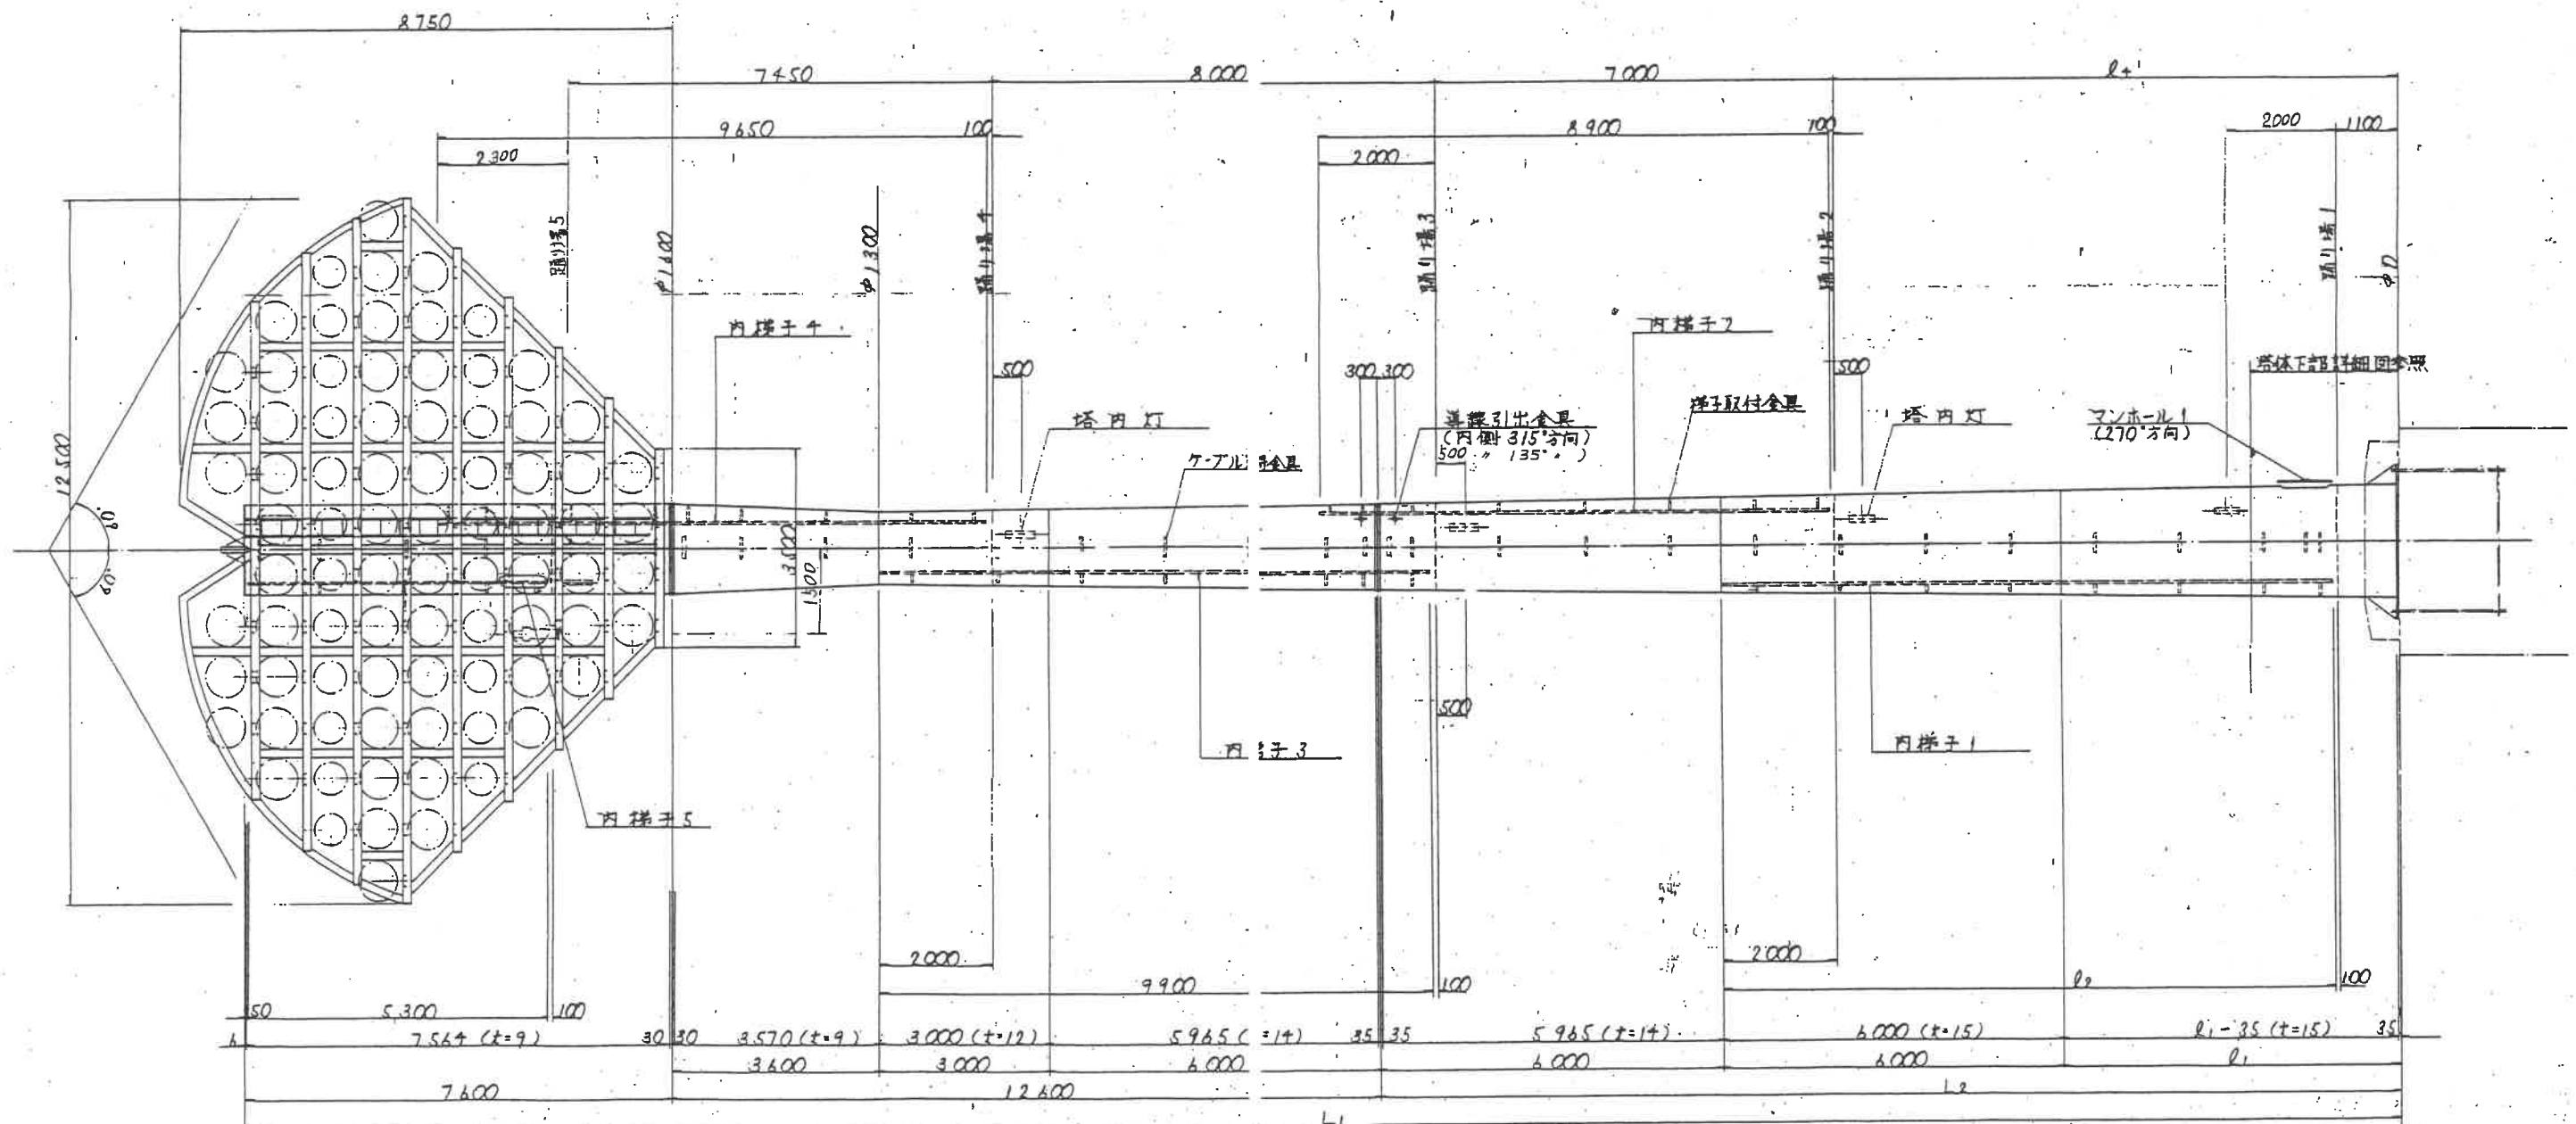


(その1) $S = 1/40$



1-7




位置図

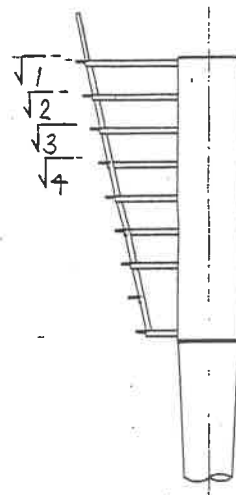

2 - 2

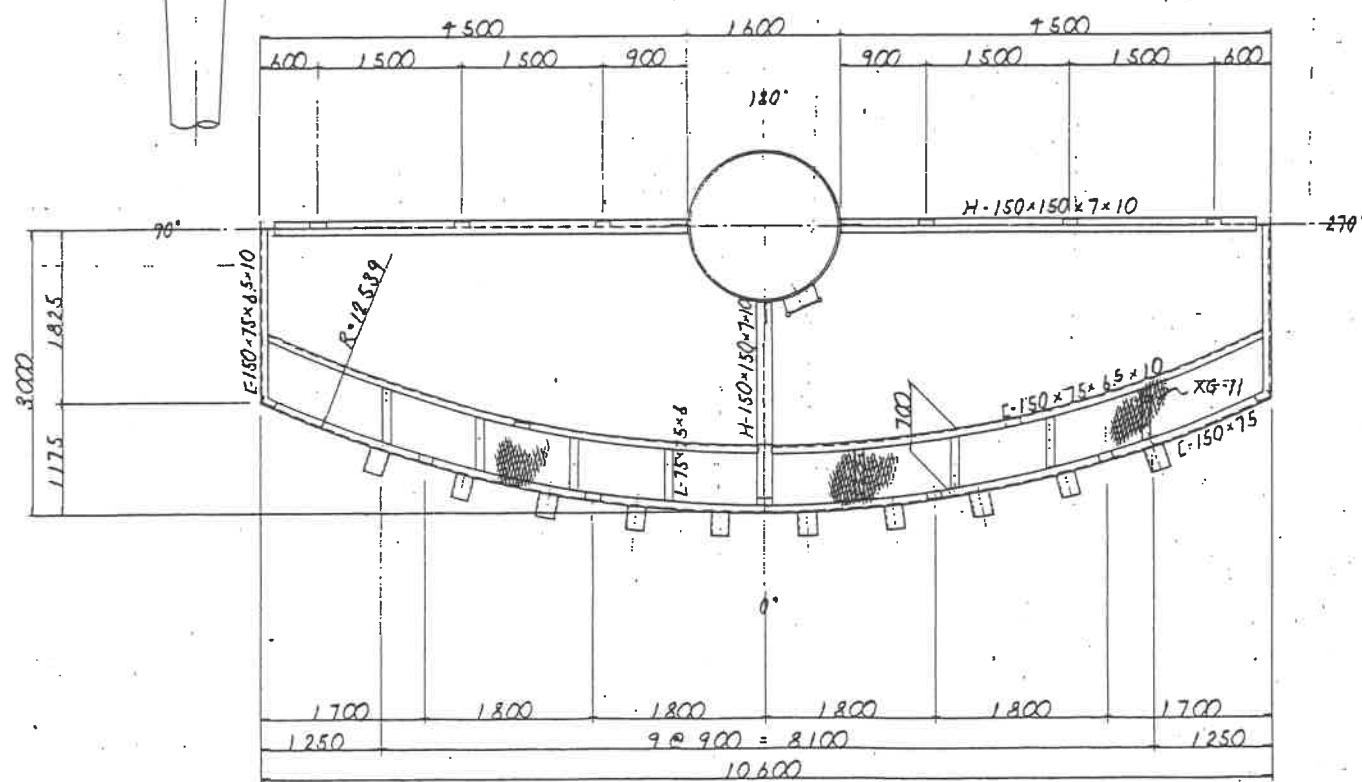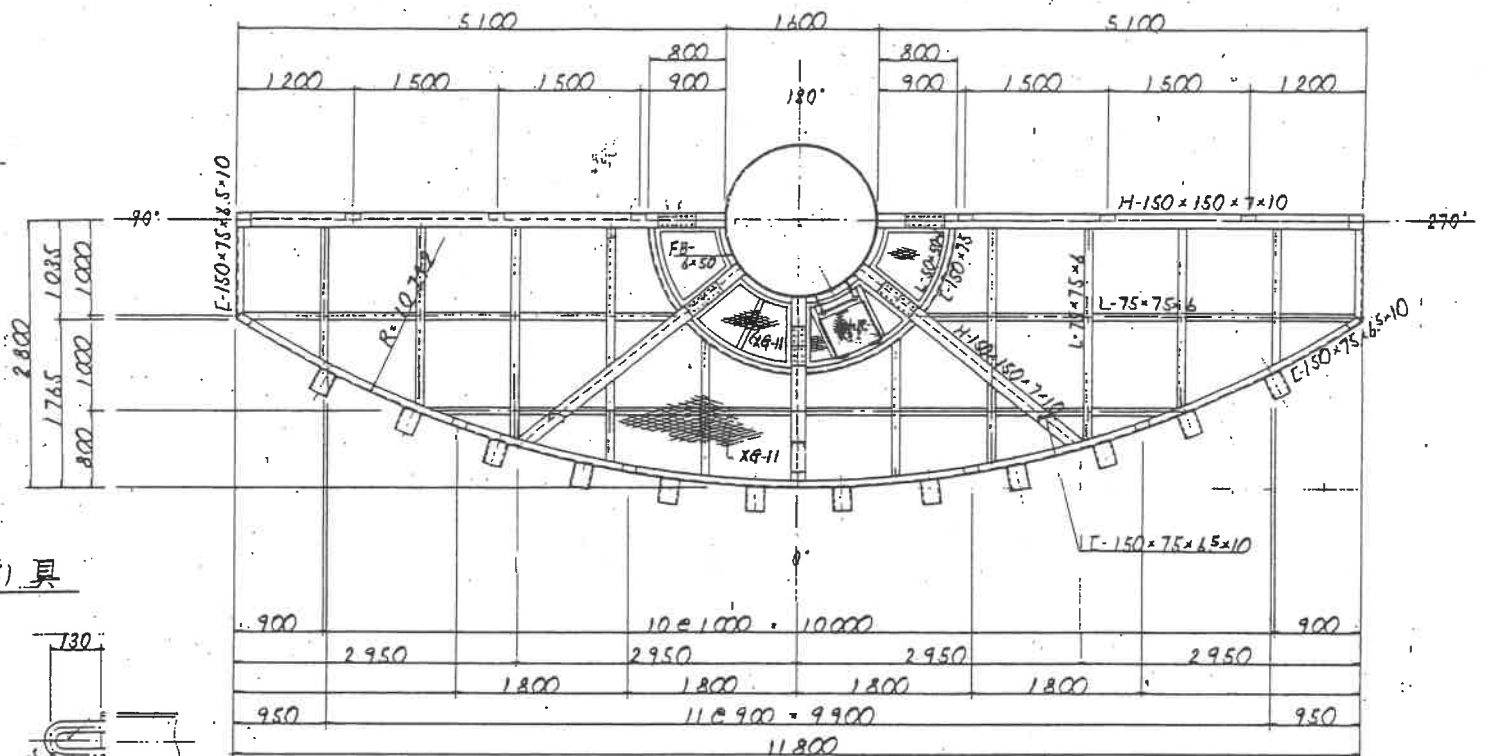

$$.3 - .3$$


4 - 4

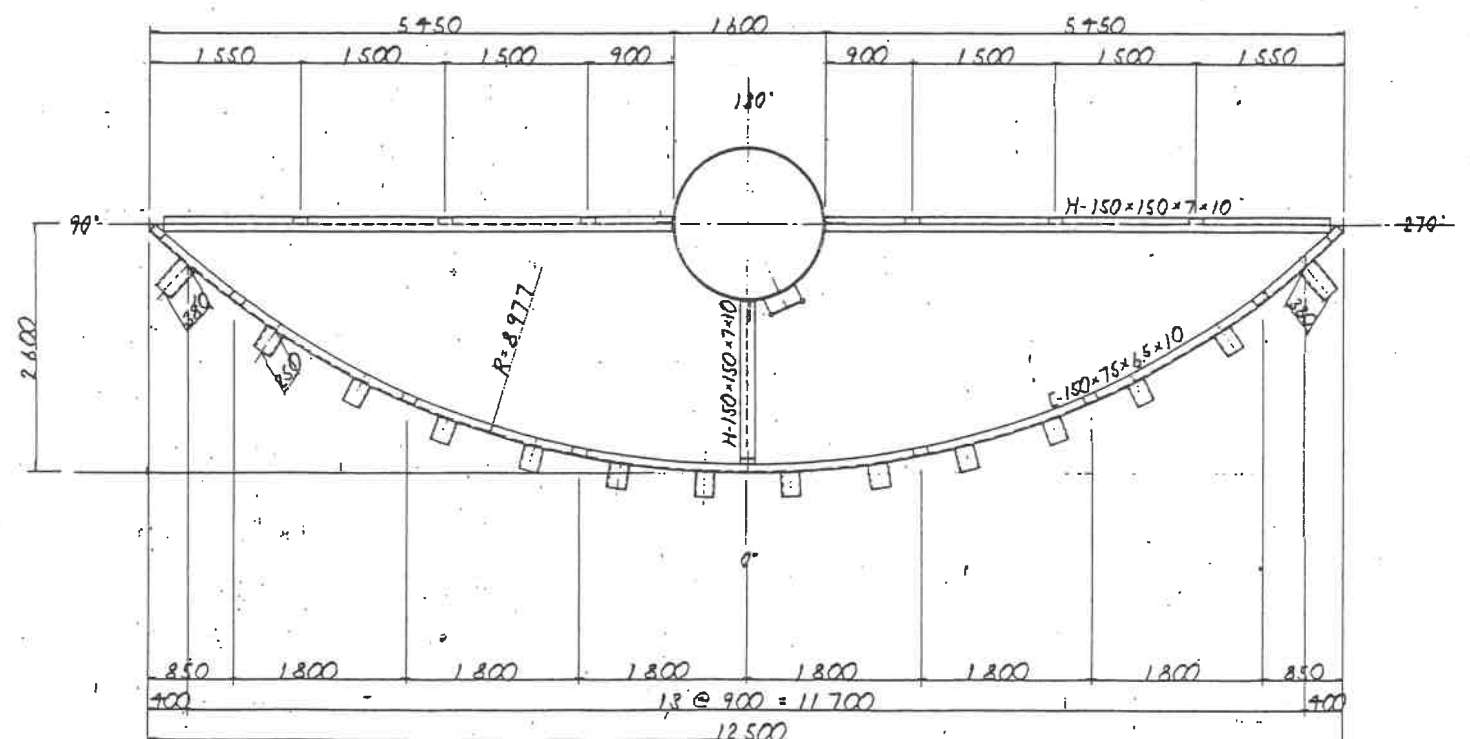


架台詳細図 (No. 2) S=1/40


5-5

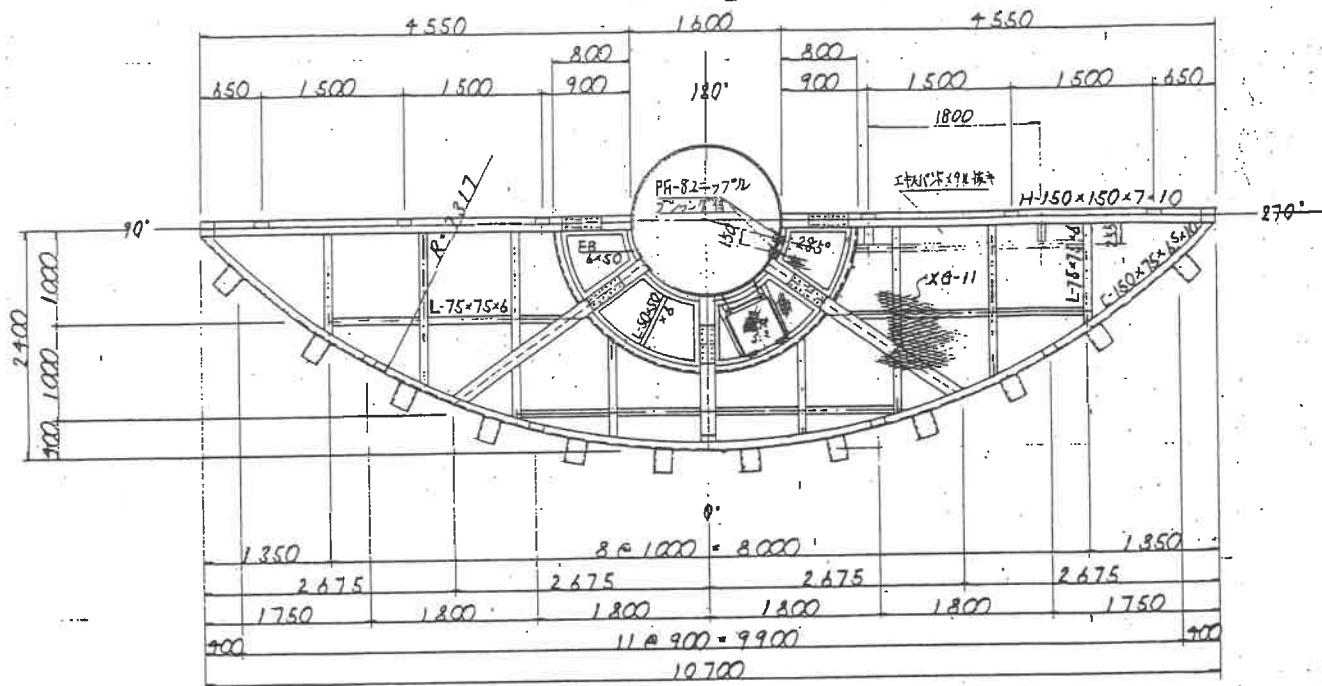


6-6

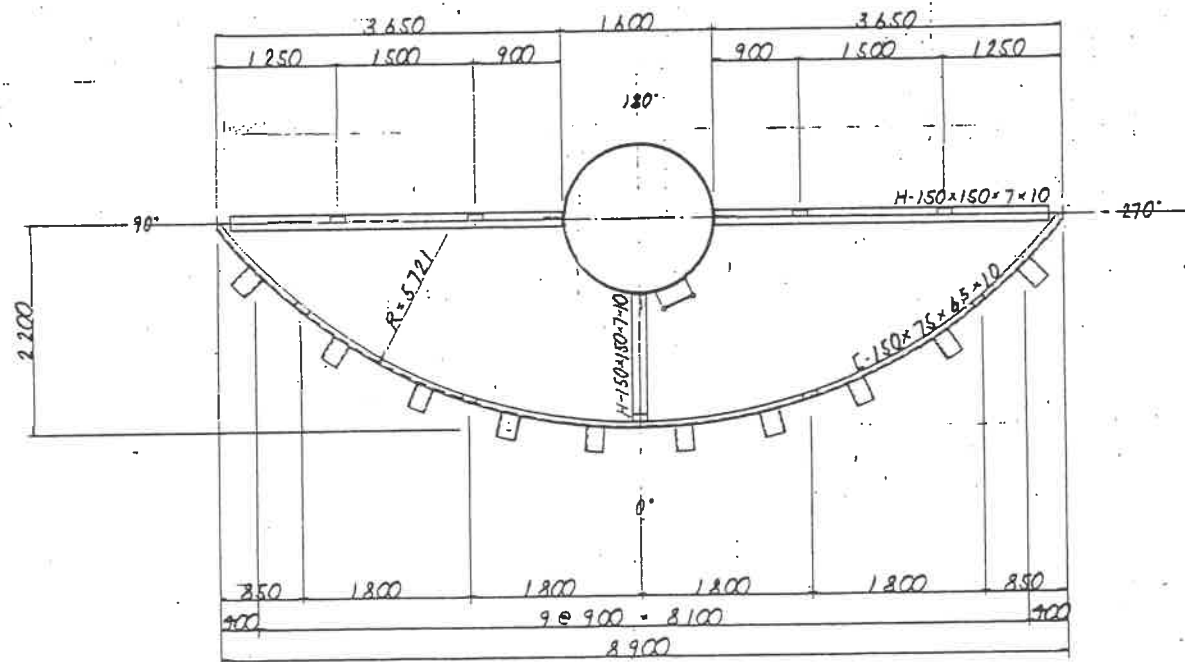


架台出入口 S=1/20

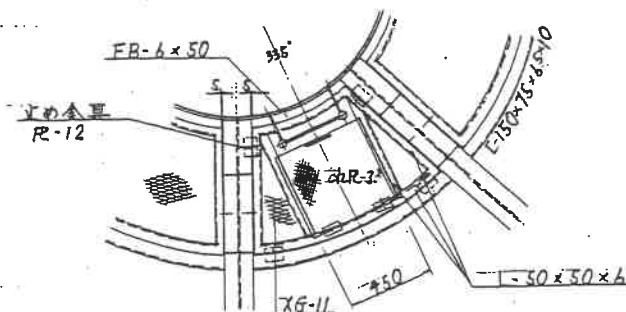


止め金具 S=1/1




7-7

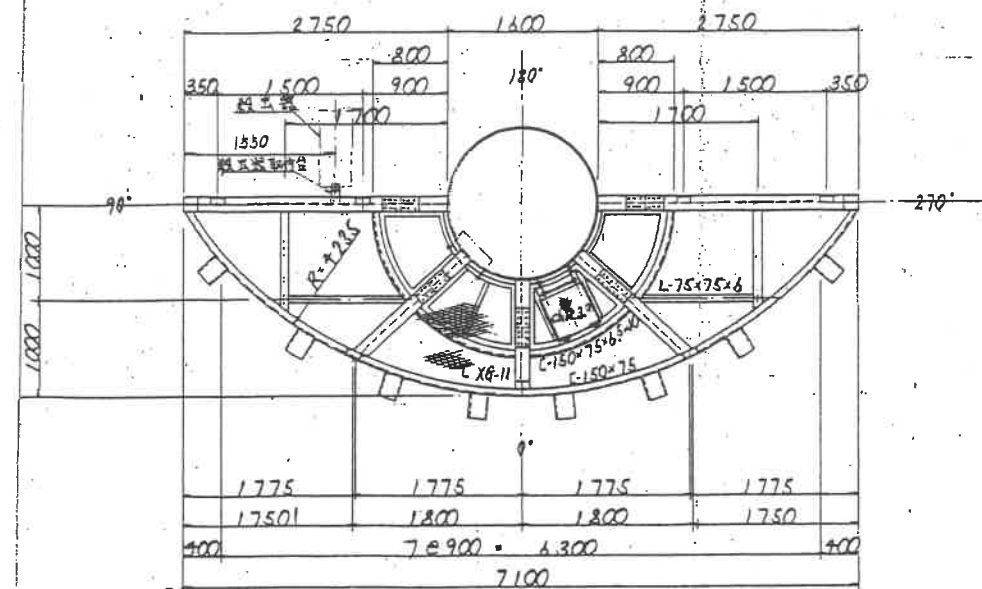


8-8

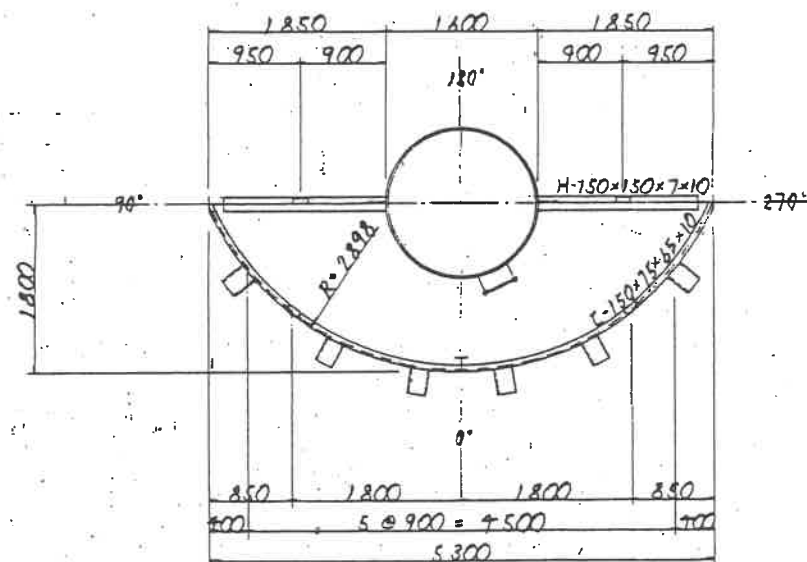


9-9

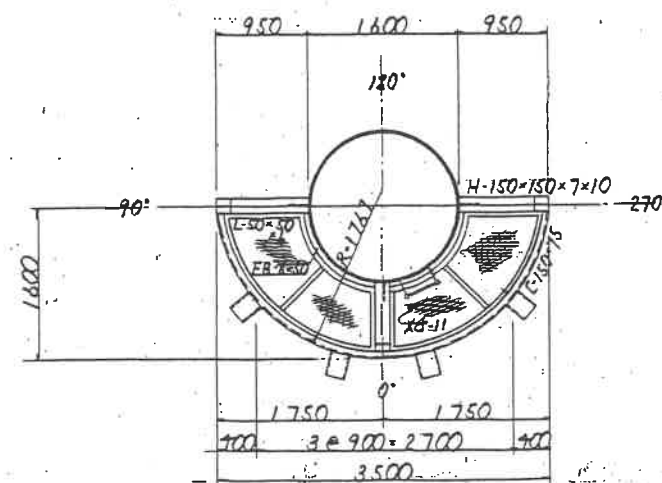


位置図

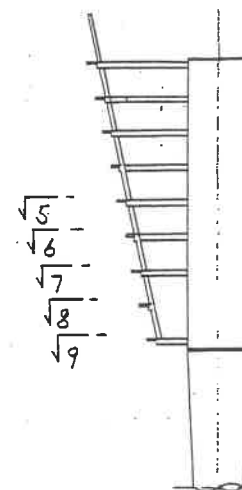

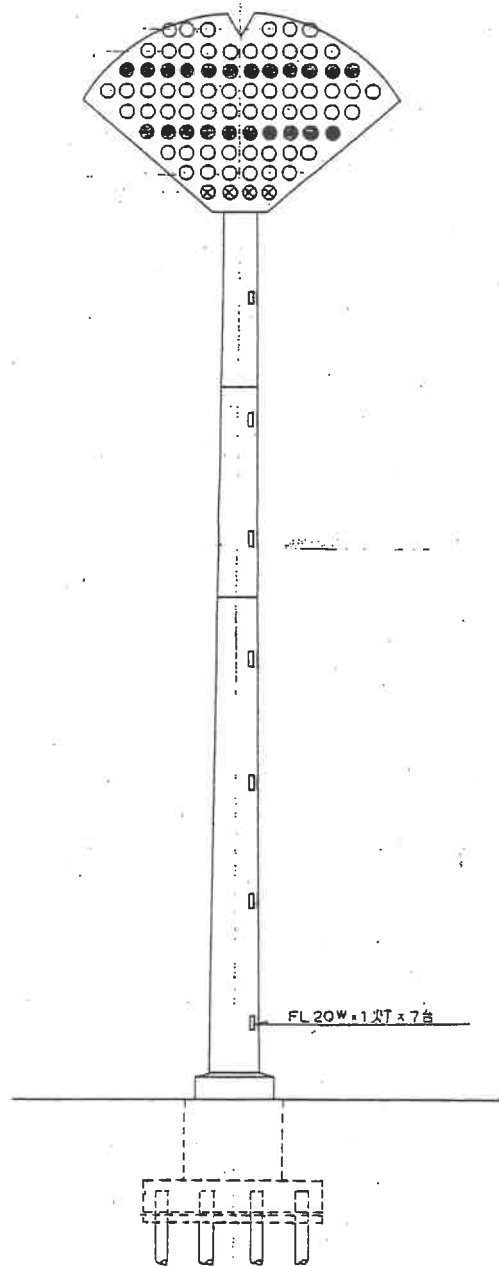

1 6
2 10
3 12
4 14
5 12
6 10
7 8
8 6
9 4
計 82 灯

1 灯具凡例		
○	メタルハライド	1500W 投光用
●	高圧ナトリウム灯	940W 投光用
⊗	メタルハライド	1500W
□	蛍光灯	20W
2 使用電圧は全て 200V とする。		

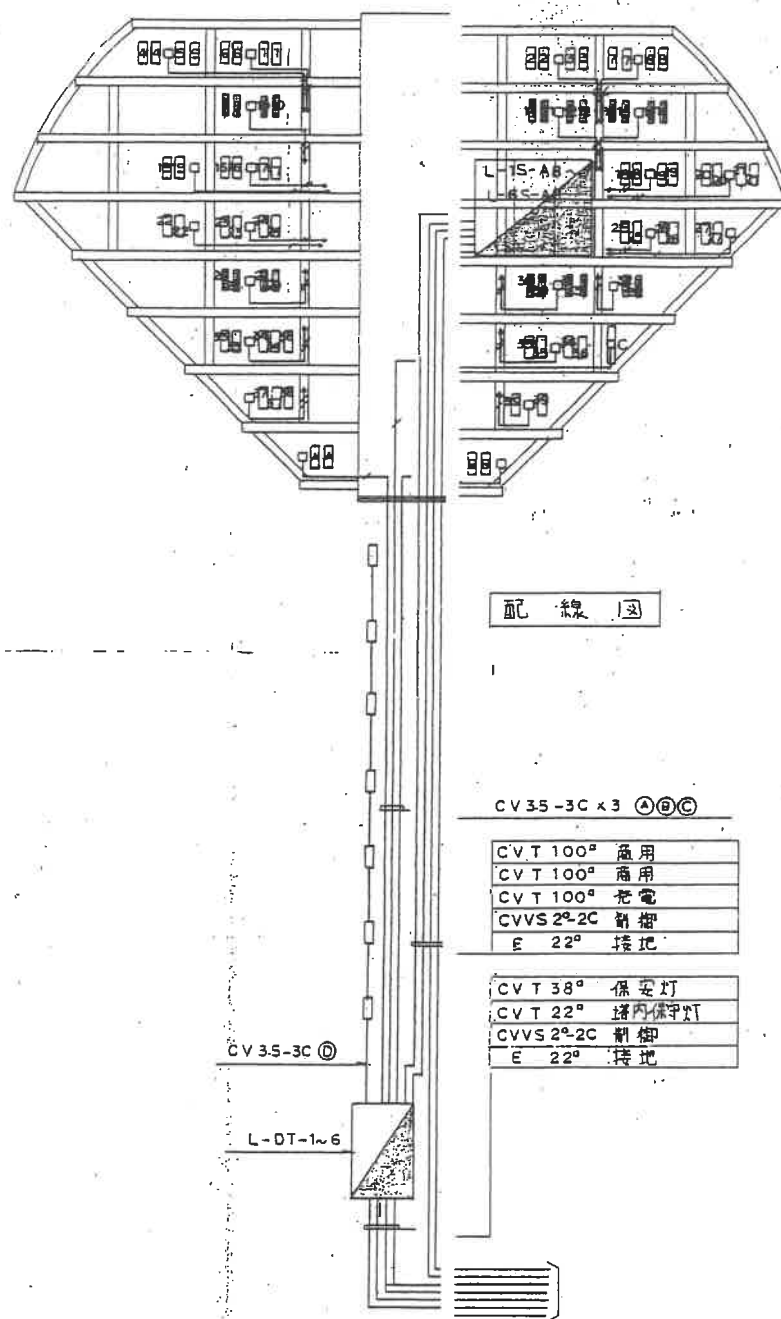


配線図

CV 35-3C x 3 ①②③

CV T 100° 通用
CV T 100° 通用
CV T 100° 充電
CVVS 2°-2C 制御
E 22° 接地

CV T 38° 保安灯
CV T 22° 塔内保安灯
CVVS 2°-2C 制御
E 22° 接地

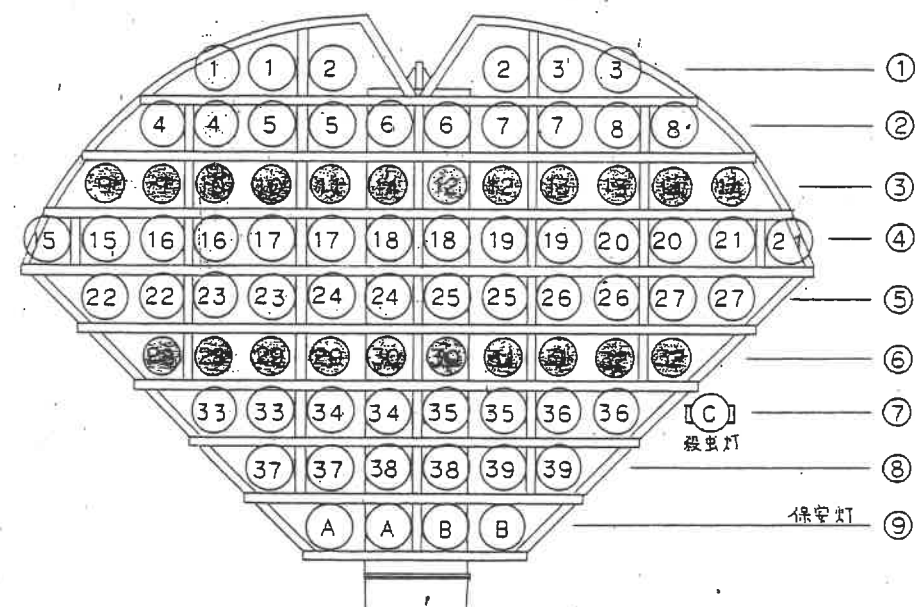

照明器具配置図

1 特記なき配線は下記による。
— CV 35-3C (1線はアース)
— CV 35-3C x 2本
2 □ はジョイントボックス (PB 200x200 VE-WP)
3 塔内はケーブルラックに結束配線とする。
④ は回路番号を示す。